

入札公告

次のとおり一般競争入札に付します。

なお当該入札公告は、当院ホームページ上にも掲載する。

平成30年11月9日

日野病院組合 日野病院

管理者 埜田 淳一

記

1. 調達内容

(1) 工事の名称

日野病院2階特別室空調機更新工事

(2) 工事の仕様等

別紙工事設計書のとおり

(3) 完成期限

平成31年1月18日(金)

(4) 施行場所

鳥取県日野郡日野町野田332

日野病院組合 日野病院

(5) 現場説明会

現場説明会は実施しない。本入札前に施工現場の確認等を希望する場合は、病院担当者に事前連絡の上、行うこと。

(6) 入札方法

入札者は、工事設計書に規定するもの等、工事に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。また入札者は、消費税に課税事業者であるか、非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

2. 入札参加資格

この入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 次のア～カのいずれかに該当があった後2年間を経過しない者、これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者でないこと。

ア. 契約の履行に当り故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたもの。

- イ. 公正な競争の執行を妨げたもの又は、公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者。
 - ウ. 入札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者。
 - エ. 監督又は検査の実施に当り職員の職務の執行を妨げた者。
 - オ. 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者。
 - カ. 上記のア～オのいずれかに該当する事実があった者を、契約の履行に当り、代理人、支配人その他の使用人として使用した者。
- (3) この公告に示した工事を完成期限までに施行することができる者であって、完成後、点検、修理その他のアフターサービスを求めに応じて速やかに提供できる者であること。
- (4) 入札の日において、国または地方公共団体から指名停止の措置を受けていない者であること。

3. 入札説明書、工事設計書等の交付場所等

- (1) 入札説明書、仕様書等の交付場所及び問い合わせ先
〒689-4504 鳥取県日野郡日野町野田332
日野病院組合 日野病院 総務課 矢田貝
電話：0859-72-0351 FAX：0859-72-0089
又は、日野病院ホームページから入手
- (2) 入札説明書の交付期間
平成30年11月9日（金）～平成30年11月19日（月）午前8時
- (3) 入札及び開札の日時及び場所
平成30年11月19日（月）午前10時
日野病院 第2会議室
- (4) 郵便等による入札
不可とする。

4. 落札者の決定

本入札説明書に従い入札書を提出したものであって、予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

5. その他

- (1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨とする。
- (2) 入札保証金及び契約保証金
免除する。
- (3) 契約書作成の要否
要
- (4) 詳細は入札説明書による。

入 札 説 明 書

この入札説明書は、本件公告にさだめるもののほか、本件調達に係る入札及び契約に関し、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。

1 調達内容

(1) 概要

本調達は、日野病院組合日野病院で工事を施工する。

(2) 工事の名称

日野病院 2 階特別室空調機更新工事

(3) 工事の仕様等

別紙工事設計書のとおり

(4) 完成期限

平成 3 1 年 1 月 1 8 日（金）

(5) 現場説明会

現場説明会は実施しない。本入札前に施工現場の確認等を希望する場合は、病院担当者に事前連絡の上、行うこと。

(6) 施行場所

鳥取県日野郡日野町野田 3 3 2 日野病院組合日野病院

2. 入札参加資格

この入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。

(2) 次のア～カのいずれかに該当があった後 2 年間を経過しない者、これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者でないこと。

ア. 契約の履行に当り故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたもの。

イ. 公正な競争の執行を妨げたもの又は、公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者。

ウ. 入札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者。

エ. 監督又は検査の実施に当り職員の職務の執行を妨げた者。

オ. 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者。

カ. 上記のア～オのいずれかに該当する事実があった者を、契約の履行に当り、代理人、支配人その他の使用人として使用した者。

(3) この公告に示した工事を完成期限までに施行することができる者であって、完成後、点検、修理その他のアフターサービスを求めに応じて速やかに提供できる者であること。

(4) 入札の日において、国または地方公共団体から指名停止の措置を受けていない者であること。

3. 入札手続等

- (1) 入札書の提出場所、入札に関する問い合わせ先

〒689-4504 鳥取県日野郡日野町野田 332

日野病院組合日野病院総務課 担当 矢田貝

電話：0859-72-0351 FAX：0859-72-0089

- (2) 入札及び開札の日時及び場所

平成30年11月19日（月）午前10時

日野病院 第2会議室

- (3) 郵便等による入札

不可とする。

4. 入札方法等

- (1) 入札者は、工事設計書に規定するもの等、工事に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。また入札者は、消費税に課税事業者であるか、非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
- (2) 予定価格以内の入札がないときは、予定価格以内の価格に達するまで、再度入札を1回のみ行う。
- (3) 入札書は、件名及び入札者名を記入し、「入札書」と明記した封筒に入れ、密封して提出しなければならない。
- (4) 代理人に入札書を提出させるときは、必ず委任状を提出しなければならない。
- (5) 入札書及び委任状の宛名は「日野病院組合管理者 埴田 淳一」とすること。
- (6) 入札者は、いったん提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することはできない。
- (7) 入札後、本件公告、基本仕様書並びにこの入札説明書等の不知又は不明を理由として、意義を申し立てることはできない。

5. 入札の無効

- (1) 本件公告に示した入札参加資格のない者の入札
- (2) 入札者に求められる義務を履行しなかった者の入札
- (3) 他の入札者の代理人を兼ねた者、又は2人以上の入札者の代理をした者の入札
- (4) 委任状のない代理人の入札
- (5) 入札に関して不正のあった者の入札
- (6) 記名押印のない入札書による入札
- (7) 入札書の金額、氏名、印影、その他入札に関する要件を欠き、又は重要な文字を誤脱し、若しくは記載内容を確認しがたい入札書による入札
- (8) 協定、会計法令、財務規定、会計規則、特例規則、本件公告及びこの入札説明書に違反した入札

6. 落札者の決定

本入札説明書に従い入札書を提出したものであって、予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

なお、再入札を行った場合でも落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8

号の規定により最低価格入札者と交渉を行うものとする。

7. 契 約

(1) 契約する者

鳥取県日野郡日野町野田 3 3 2

日野病院組合日野病院 管理者 埜田 淳一

(2) 契約担当部署

日野病院 総務課

(3) 契約手続において使用する言語、通貨及び時刻

日本語、日本国通貨及び日本標準時

(4) 契約書作成の要否

要

(5) 手続における交渉の有無

無



工 事 設 計 書

工事名称	日野病院 2階特別室空調機更新工事
工事場所	鳥取県日野郡日野町野田332番地

工 事 概 要

1. 工事名称 日野病院 2階特別室空調機更新工事
2. 工事場所 鳥取県日野郡日野町野田332番地
3. 工事個所 2階特別病室
4. 工事内容 既設パッケージエアコン1台を撤去し、新設パッケージエアコン1台を更新する。
5. 共通事項
 - ・図面、特記仕様及び現場説明書記載無きものは、「国土交通省 公共建築標準仕様書平成28年度版」を参照する。
 - ・工事着工前に工程表を作成し、発注者側と協議し、円滑に工事を行うこと。
 - ・騒音・粉塵に十分配慮し、既設設備の調査を行うこと。
 - ・産業廃棄物は適切に処分すること。
 - ・第三者に十分注意して作業を行うこと。

名 称	仕 様 等	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 機器本体						
天井カセット型4方向パッケージエアコン	冷房能力<5.6kw>、暖房能力<6.3kw>	1	台			
室内機、室外機	圧縮機定格出力<1.2kw>					
	送風機定格出力					
	<室内0.058kw、室外0.034kw>					
	消費電力(冷房/暖房)					
	<1.42kw/1.51kw>					
化粧パネル		1	個			
リモコン		1	個			
リニューアルキット		1	台			
OAダクトフランジ		1	個			
計						

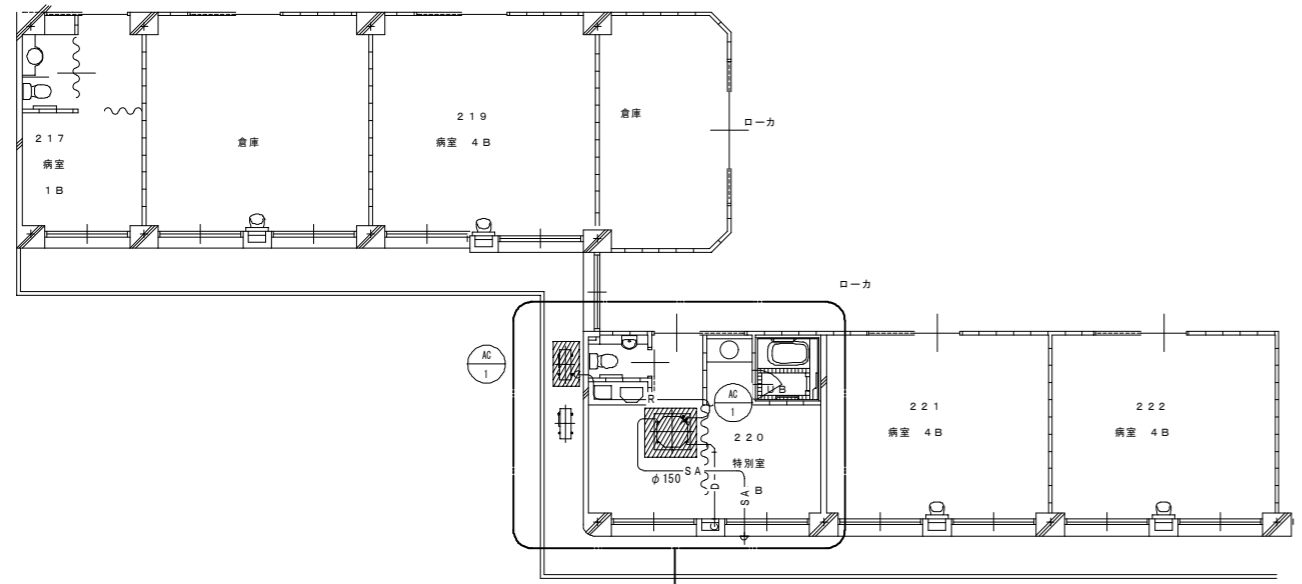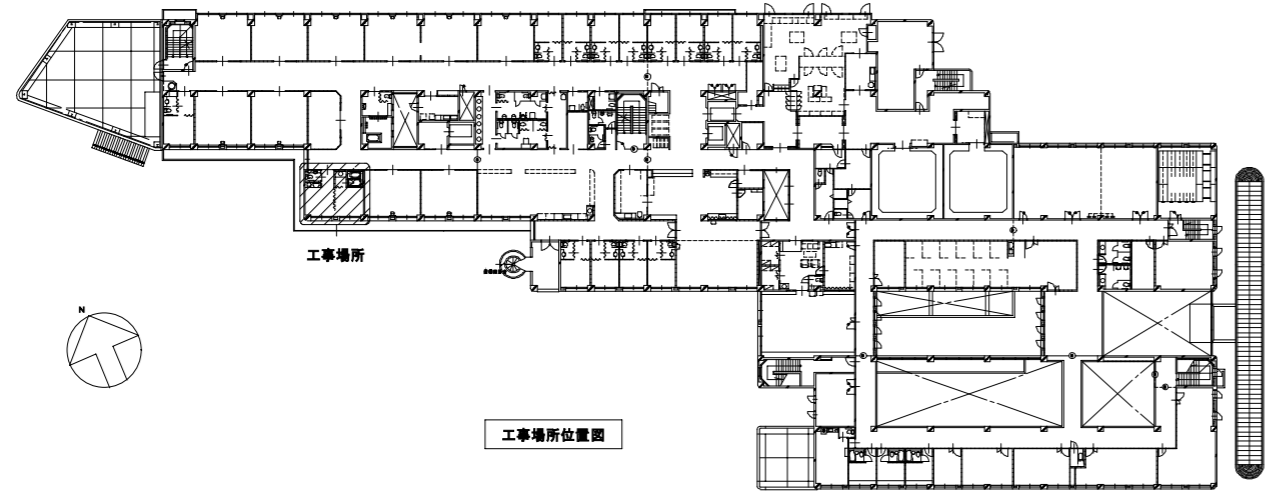

2階平面図(撤去)

【特記】

- 撤去機器は、法令を遵守し適切に処分を行うこと。
- 既存建物を使用しながらの工事であるため、騒音、粉塵等に十分配慮し、必要に応じて仮設を行い、既存建物を十分調査して施工すること。
- 既設機が動作しない。
- 概算を提出すること。
- 平成30年度内竣工。

撤去 機器表


記号	名称	仕様	数量	備考
AC-1	空冷式パッケージエアコン	天井埋込型4方向吹出し 冷房能力 5.6kW 暖房能力 6.3kW 3φ-200V	1	室内機設置場所：2階特別室 室外機設置場所：ベランダ

【凡例】

は撤去部を示す。

【特記】

- 冷媒配管、ドレン管、リモコン線、内外渡り線、OA外は再利用とする。
- 既存建物を使用しながらの工事であるため、騒音、粉塵等に十分配慮し、必要に応じて仮設を行い、既存建物を十分調査して施工すること。
- 天井内部のドレン配管再接続部は保温チューブ10tとする。
- OA外再接続は保温付消音7tとする。
- 既設機が動作しない。
- 概算を提出すること。
- 平成30年度内竣工。

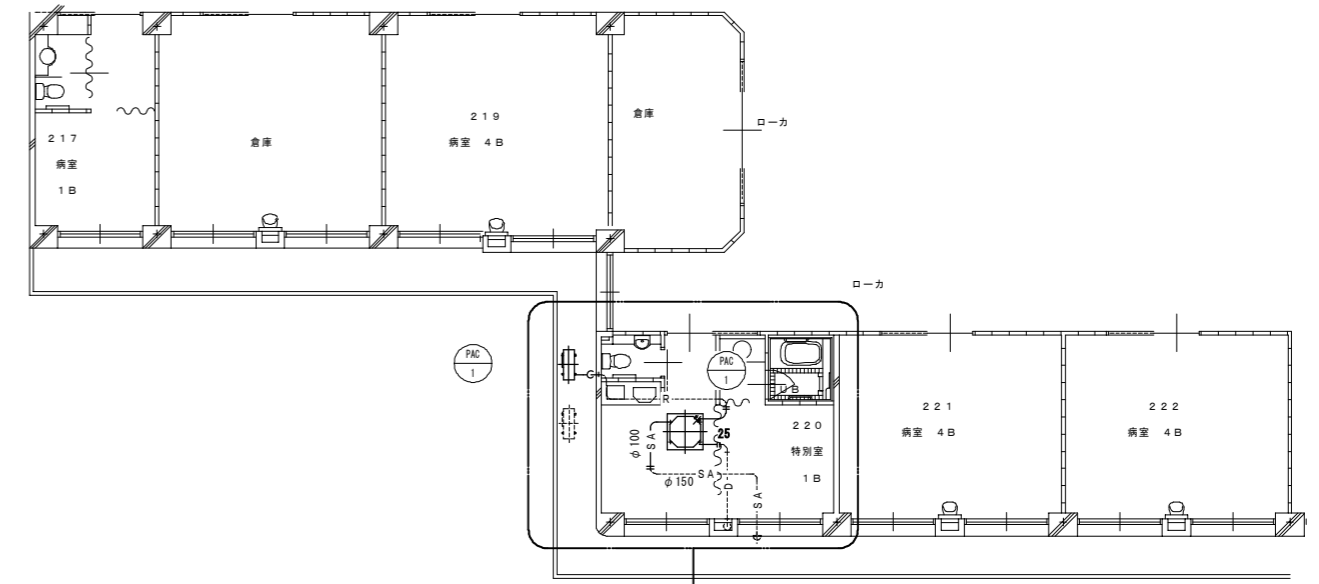

2階平面図(更新)

【凡例】

- D— 既設ドレン配管接続を示す。
- R— 既設冷媒配管接続を示す。
- SA— 既設OA外接続を示す。

機器表

記号	名称	参考品番	仕様	数量
PAC-1	空冷式パッケージエアコン	FDTV635H5S	天井埋込型4方向吹出し 冷房能力 5.6kW 暖房能力 6.3kW 送風機 (室外機)0.034kW (室内機)0.054kW 3φ-200V 消費電力 冷房定格1.42kW 暖房1.51kW 標準パネル、ワイヤードリモコン、リニューアブルキット、OA外フランジφ100	1